


月明寺

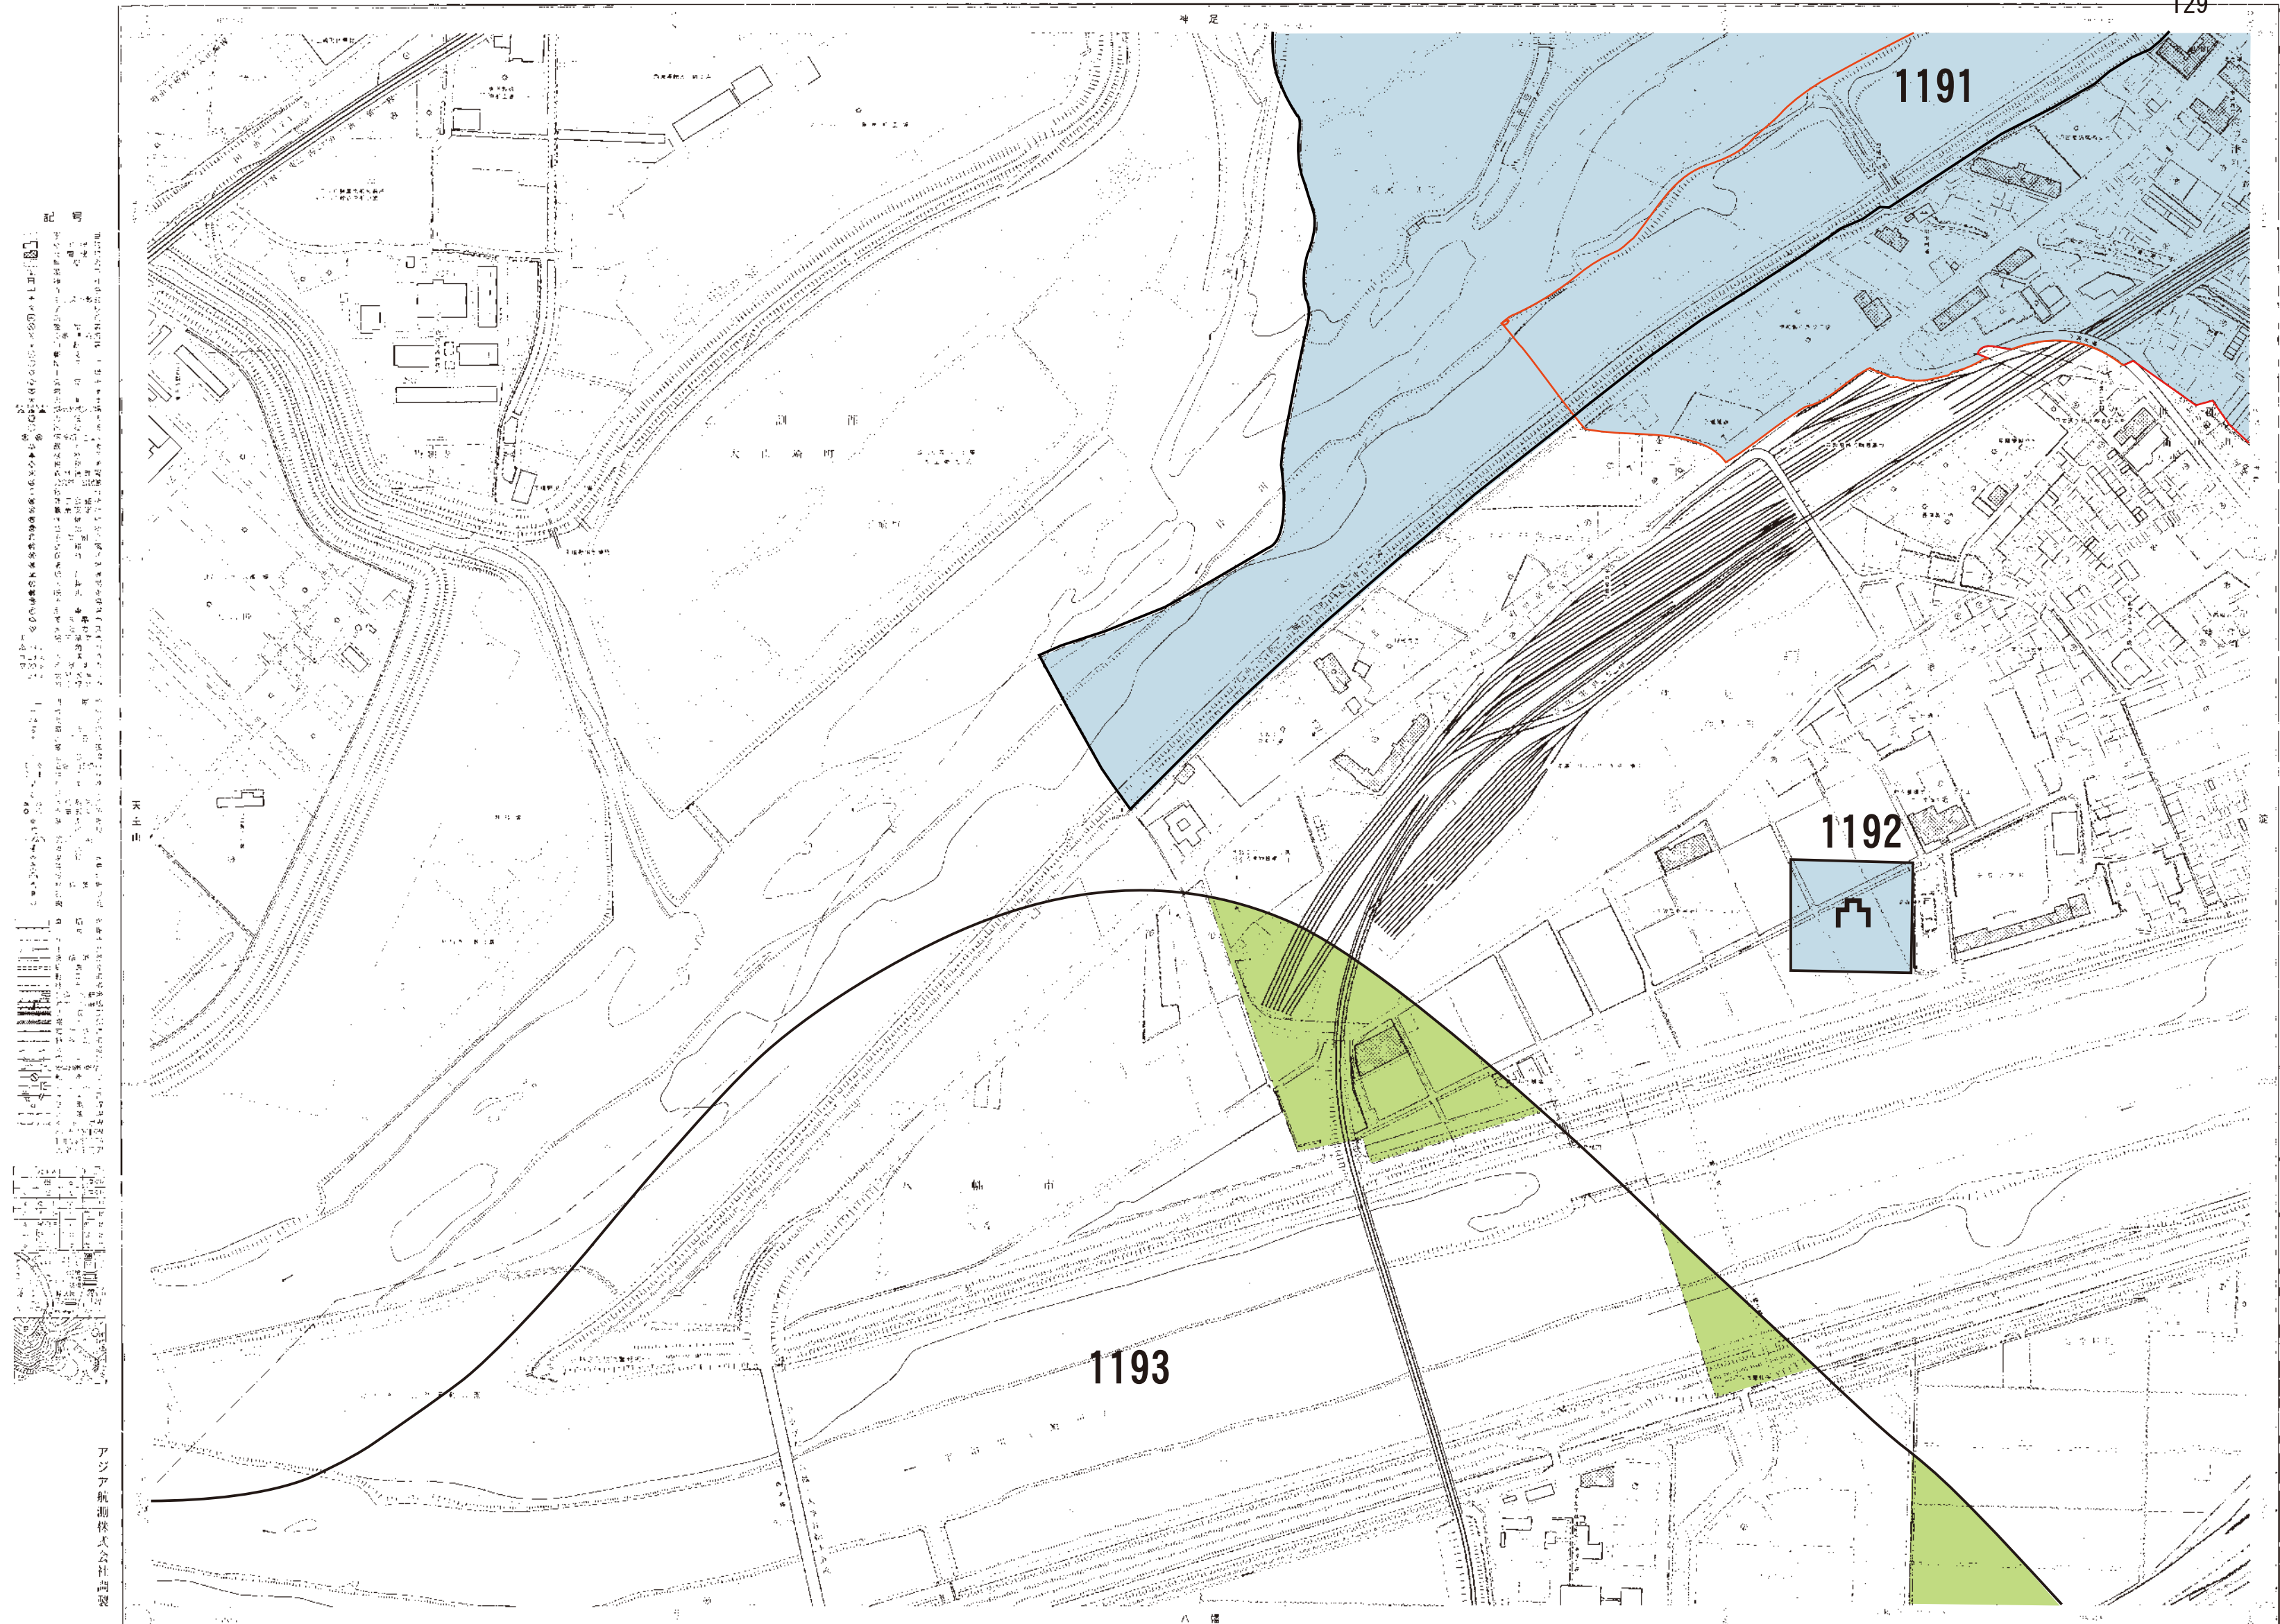

京都市都市計画局

கேள்வி

アジア航運株式会社 調査部

許可なく複製を禁ずる

1:2500

この光盤光學は、富士総合研究所の承認を得て、
含有成分は飼育管の測定結果を参照して、
とされている。

1. 公 衆 カラスの被害防止
2. 基 本 国土地利便の向上、公害の防止と緑地の確保

[illegible]