


市保全基準の類型指定状況

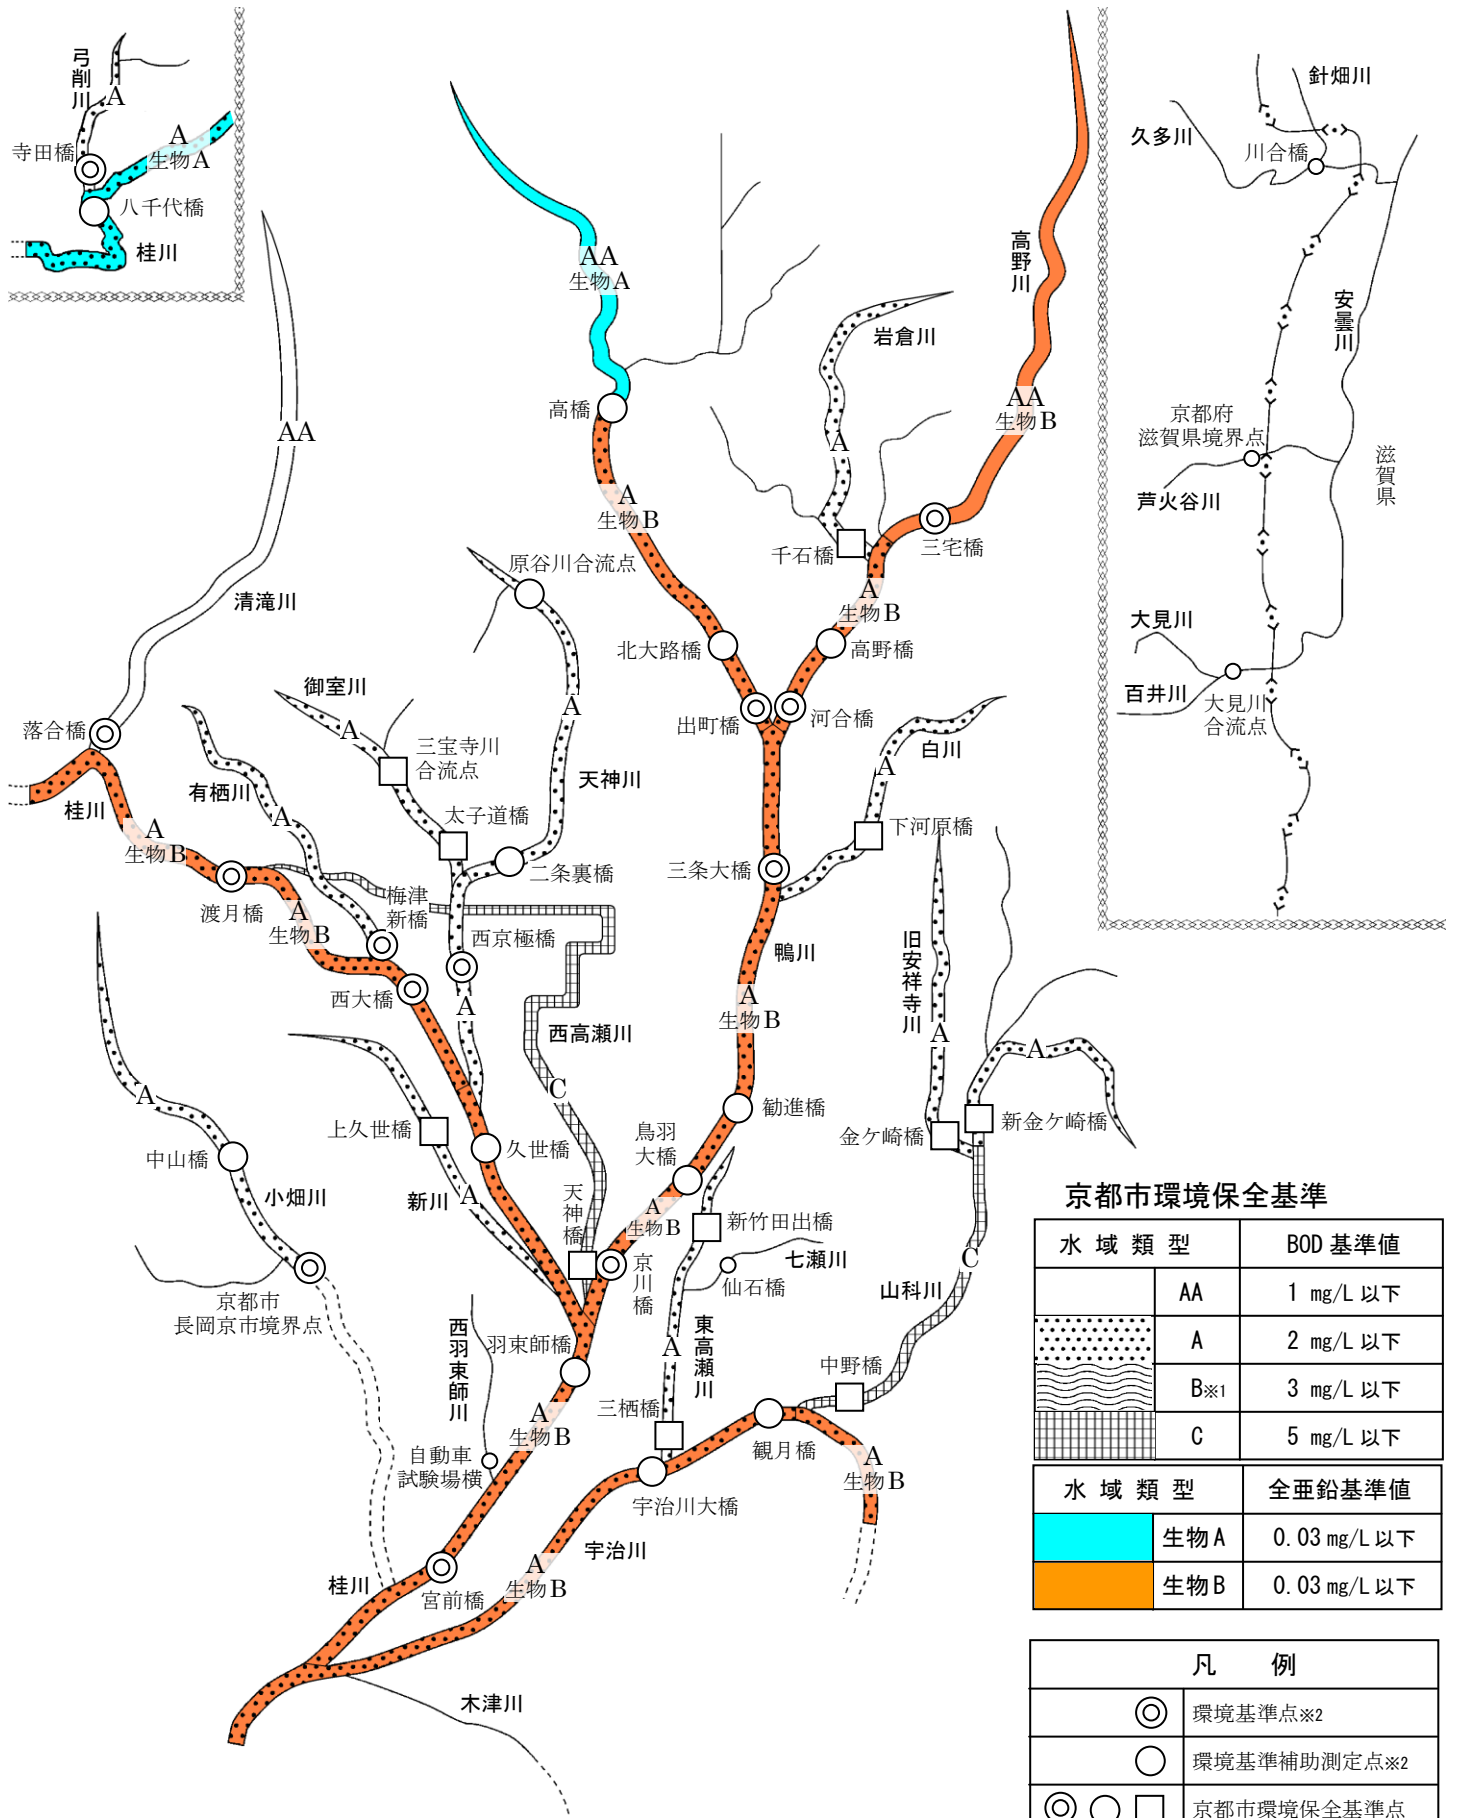

京都市環境保全基準

水域類型	BOD 基準値
AA	1 mg/L 以下
A	2 mg/L 以下
B※1	3 mg/L 以下
C	5 mg/L 以下

水域類型	全亜鉛基準値
生物A	0.03 mg/L 以下
生物B	0.03 mg/L 以下

凡 例	
◎	環境基準点※2
○	環境基準補助測定点※2
◎ ○ □	京都市環境保全基準点
○	その他の地点

※1 B類型が指定された水域はありません。
 ※2 八千代橋は、水生生物保全環境基準においては環境基準点です。