

分析結果報告書

京都市長 様

No. E1327-5

令和6年6月19日

業 務 名 : 京都市立塔南高等学校における石綿含有分析調査業務委託

分 析 内 容 : アスベスト定性・定量分析

採 取 日 : 令和6年5月15日

採 取 者 : 門脇 悟

ご依頼の試料について、検査の結果を下記の通り報告致します。

No.	試料名(採取部位)	定性分析	石綿の種類	定量分析(wt%)	断面観察
41	No.45 6 倉庫(体育器具庫) 体育器具庫 巾木 モルタル塗コテ押え	含有せず	-	-	-
42	No.47 7 弓道場 軒裏 フレキシブルボードt4.0mm アクリルリシン吹付	含有	クリソタイル	5.4	ボード部分
43	No.48 7 弓道場 外壁 リプラス地モルタル塗ハケ引 アクリルリシン吹付(厚吹)	含有せず	-	-	-
44	No.49 8 プール 外壁(新設部分) 吹付タイル(下地調整共)	含有	クリソタイル	1.6	下地材
45	No.50 8 プール 笠木 モルタルコテ押えの上、VP塗	含有せず	-	-	-
46	No.51 8 プール プールサイド床 タキストロン(タキロン)	含有せず	-	-	-
47	No.52 8 プール 洗眼場 50角モザイクタイル貼り	含有せず	-	-	-
48	No.53 8 プール 既存洗体設備(シャワー・階段) 既存壁(洗体設備) 下地材+VP塗り	含有せず	-	-	-
49	No.54 8 プール 既存洗体設備(シャワー・階段) 既存壁(外部側) 下地材+吹付けタイル	含有せず	-	-	-
50	No.55 8 プール 器具庫、男子更衣室 壁 ア20モルタルコテ押えの上、AEP塗	含有せず	-	-	-

備考

使用機器: 実体顕微鏡
偏光顕微鏡 オリンパス BX53F2
走査電子顕微鏡 日本電子 JSM-IT200
エネルギー分散型X線分析装置 日本電子 JED-2300型EDS

試験方法:	○	JIS A 1481-1	「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」
	○	JIS A 1481-2	「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
	○	JIS A 1481-3	「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法」
	—	JIS A 1481-5	建材製品中のアスベスト含有率測定方法—第5部:X線回折法によるアスベストの定量分析方法(第1部の定性的判定方法を用いる場合の方法)

添付資料: 試験記録、断面観察結果、試料採取写真

調査実施:

分析実施: 株式会社 アクア分析センター 上原 毅
石綿分析技術評価事業
・JIS A 1481-1及びJIS A 1481-5による方法 Aランク 認定No.2213A0095号
・JIS A 1481-2及びJIS A 1481-3による方法 Aランク 認定No.2211A0115号

外部仕上表


- [illegible]

表上仕内

記号	記号	品名	単位	数量	備考
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74					

面 積 表

强睡面槽器	5.00	7.50	45.00
床面槽	5.00	7.50	45.00

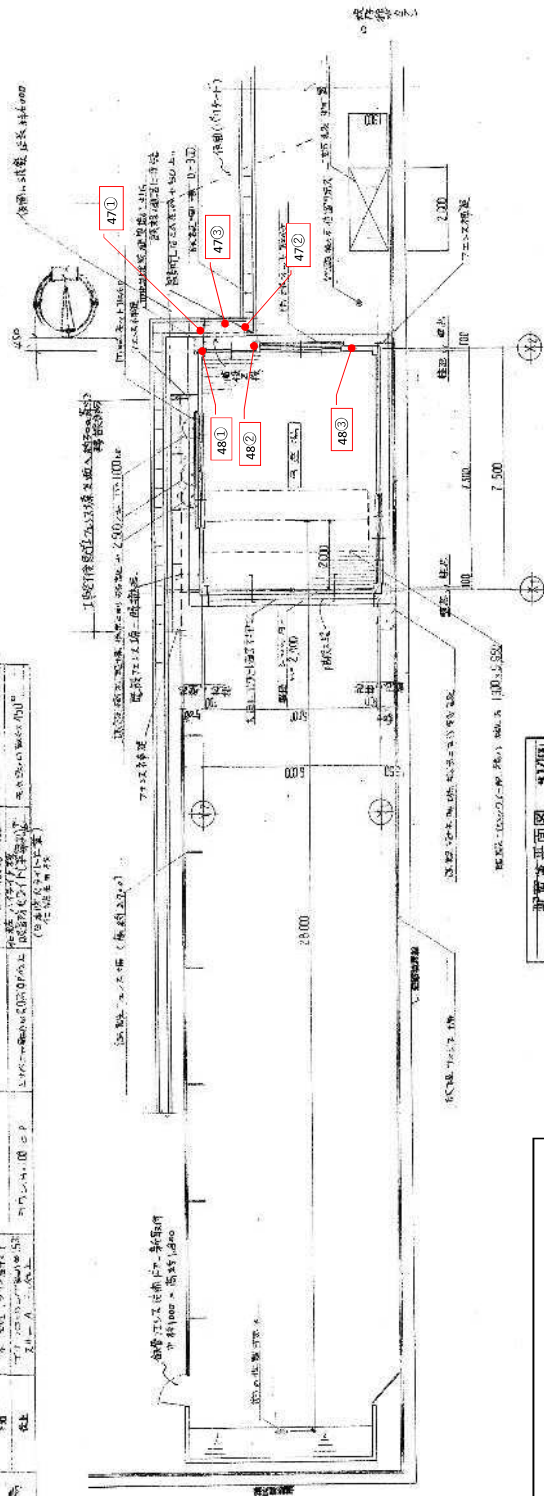



No. 370

採取前

検体No.47①

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 371

採取後

検体No.47①

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 372

補修後

検体No.47①

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 373

採取前

検体No.47②

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 374

採取後

検体No.47②

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 375

補修後

検体No.47②

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 376

採取前


検体No.47③

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付

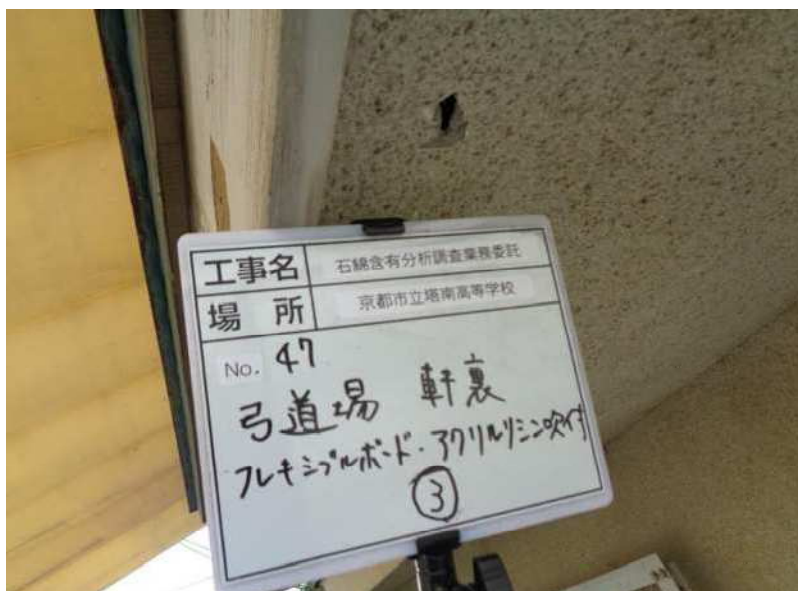

No. 377

採取後

検体No.47③

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 378

補修後

検体No.47③

7 弓道場

軒裏

フレキシブルボードt4.0mm

アクリルリシン吹付



No. 379

採取前

検体No.48①

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 380

採取後

検体No.48①

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 381

補修後

検体No.48①

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 382

採取前

検体No.48②

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 383

採取後

検体No.48②

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 384

補修後

検体No.48②

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 385

採取前

検体No.48③

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 386

採取後

検体No.48③

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)



No. 387

補修後

検体No.48③

7 弓道場

外壁

リブラス地モルタル塗ハケ引

アクリルリシン吹付(厚吹)