

特定区間の給水装置標準配管図集 新旧対照表

新	旧
共通 「,」（コンマ）を「.」（点）に変更 - 構成の変更に伴う各種修正 ※ 軽微な修正等は一部掲載省略 凡例 - 貸付メーターに限り、逆止弁付アングルボール止水栓（伸縮形）及びアングルボール止水栓が使用可能であることを明記 逆止弁付ボール止水栓伸縮形 ※50mmは片フランジ形 ※貸付メーターに限り、逆止弁付アングルボール止水栓伸縮形も使用可能 ボール止水栓 ※貸付メーターに限り、アングルボール止水栓も使用可能 ボール止水栓伸縮形 ※50mmは片フランジ形 ソフトシール弁伸縮形 ※50mmは片フランジ形 ソフトシール弁 D仕切弁 甲型止水栓 他 複式逆流防止弁I形 ※75mmはフランジ形 減圧式逆流防止器 増圧給水設備 ストレーナ 定流量弁 配置概略図 - 貸付メーター部の「特定区間」の標記を削除 一般個人住宅及び受水槽式 50mm以下 受水槽式 75mm以上 直結直圧式 50mm以下 直結直圧式 75mm ※ 以降の配置概略図についても同様の修正	凡例 逆止弁付ボール止水栓伸縮形 ※50mmは片フランジ形 ボール止水栓伸縮形 ボール止水栓 ソフトシール弁伸縮形 ※50mmは片フランジ形 ソフトシール弁 D仕切弁 甲型止水栓 他 複式逆流防止弁I形 ※75mmはフランジ形 減圧式逆流防止器 増圧給水設備 ストレーナ 定流量弁 配置概略図 一般個人住宅及び受水槽式 50mm以下 受水槽式 75mm以上 直結直圧式 50mm以下 直結直圧式 75mm

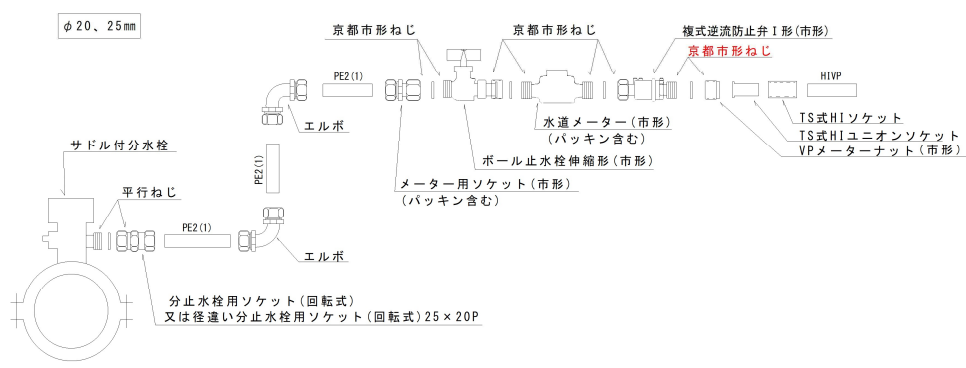
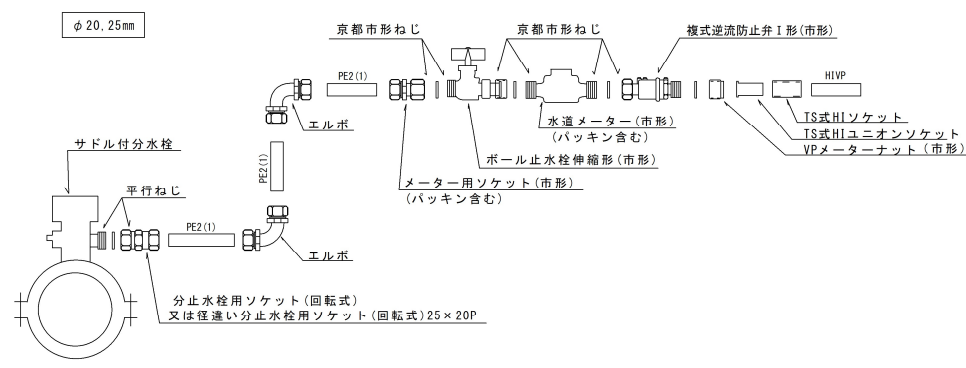
特定区間の給水装置標準配管図集 新旧対照表

新	旧
配管概略図 - 一般個人住宅及び受水槽式、直結直圧式、直結増圧式の $\phi 50 \text{ mm}$ について、合フ ランジ（市形）をブッシング入り合フランジに修正 - ガスケットの図を追記 （参考）一般個人住宅及び受水槽式給水	配管概略図

特定区間の給水装置標準配管図集 新旧対照表

新	旧				
一般個人住宅及び受水槽式・直結直圧式・直結増圧式 ・ 配管略図（φ75mm）新規 ※配水管が耐震管路の場合は、離脱防止性能3DkN以上の特殊押輪を取り付ける。また、局工事の場合は不断水連絡管バルブについても耐震形を使用すること。 ※1 フランジ継手 ※2 K形継手 <table><tr><td>図名</td><td>給水装置標準配管概略図</td></tr><tr><td>適用</td><td>一般個人住宅及び受水槽式 直結直圧式 直結増圧式 φ75mm 京都市上下水道局水道部水道管路課</td></tr></table>	図名	給水装置標準配管概略図	適用	一般個人住宅及び受水槽式 直結直圧式 直結増圧式 φ75mm 京都市上下水道局水道部水道管路課	
図名	給水装置標準配管概略図				
適用	一般個人住宅及び受水槽式 直結直圧式 直結増圧式 φ75mm 京都市上下水道局水道部水道管路課				

特定区間の給水装置標準配管図集 新旧対照表

新	旧																
③ 直結直圧式の場合 ・ 配管略図(φ20、φ25mm) ねじ形状の追記  <table><tr><td>図名</td><td>給水装置標準配管概略図</td></tr><tr><td>適用</td><td>直結直圧式</td></tr><tr><td></td><td>φ20、25mm</td></tr><tr><td></td><td>京都市上下水道局水道部水道管路課</td></tr></table>	図名	給水装置標準配管概略図	適用	直結直圧式		φ20、25mm		京都市上下水道局水道部水道管路課	③ 直結直圧式給水の場合  <table><tr><td>図名</td><td>給水装置標準配管概略図</td></tr><tr><td>適用</td><td>直結直圧式</td></tr><tr><td></td><td>φ20、25mm</td></tr><tr><td></td><td>京都市上下水道局水道部水道管路課</td></tr></table>	図名	給水装置標準配管概略図	適用	直結直圧式		φ20、25mm		京都市上下水道局水道部水道管路課
図名	給水装置標準配管概略図																
適用	直結直圧式																
	φ20、25mm																
	京都市上下水道局水道部水道管路課																
図名	給水装置標準配管概略図																
適用	直結直圧式																
	φ20、25mm																
	京都市上下水道局水道部水道管路課																

特定区間の給水装置標準配管図集 新旧対照表

新	旧
⑥ 直結直圧式給水のホテル・旅館の場合 及び ⑦ 直結増圧式給水のホテル・旅館の場合 - 付図－46～51 の定流量弁の設置について、次の文章を追加 「※特定区間外の配管例については一例であり、この方法に限らない。 なお、定流量弁は必ず設置すること。」 - 定流量弁二次側に特殊ニップルを追加 (参考：付図-46) 給 水 装 置 標 準 配 管 例 φ 2 5 mm <特定区間> 特定品目使用 推奨品目又は 基準適合品目使用 メーターボックス特4号 (市形) ボール止水栓伸縮形 (市形) メーター用ソケット (市形) 水道メーター (市形) 複式逆流防止弁 I 形 (市形) VPメーターナット (市形) 定流量弁ボックス (汎用) ストレーナ 定流量弁 H1/2" 1/4"ナット付メータコネク TS式HIソケット H1VP *VP TS式HIユニオンソケット TS式HIソケット TS式HIユニオンソケット TS式VP鋼管用ユニオン めねじシモク (コア無し) 伸縮継手 特殊ニップル ニップル PE2 (1) エルボ DIP用 サドル付分水栓75～300×25 分止水栓用ソケット (回転式) ダクタイル鋳鉄管 (CS)・E 外部接続部分 内部配管 ※特定区間外の配管例については一例であり、この方法に限らない。 なお、定流量弁は必ず設置すること。	⑥ 直結直圧式、直結増圧式給水のホテル・旅館の場合 給 水 装 置 標 準 配 管 例 φ 2 5 mm <特定区間> 特定品目使用 推奨品目又は 基準適合品目使用 メーターボックス特4号 (市形) ボール止水栓伸縮形 (市形) メーター用ソケット (市形) 水道メーター (市形) 複式逆流防止弁 I 形 (市形) VPメーターナット (市形) 定流量弁ボックス (汎用) ストレーナ 定流量弁 H1/2" 1/4"ナット付メータコネク TS式HIソケット H1VP *VP TS式HIユニオンソケット TS式HIソケット TS式HIユニオンソケット TS式VP鋼管用ユニオン めねじシモク (コア無し) 伸縮継手 特殊ニップル ニップル PE2 (1) エルボ DIP用 サドル付分水栓75～300×25 分止水栓用ソケット (回転式) ダクタイル鋳鉄管 (CS)・E 外部接続部分 内部配管

特定区間の給水装置標準配管図集 新旧対照表

新	旧
⑨ 集合住宅等の各戸貸付メーター廻りの場合 図の修正 直結式給水(直圧式、増圧式)及び受水槽式給水 ※旧京北地域水道の区域については、市形ねじではなく、上水ねじ(平行ねじ)仕様となる。 【検定期間満了メーターの場合】 図名 貸付メーター廻り標準配管図 京都市上下水道局水道部水道管路課	⑧ 貸付メーター廻りの場合 直結式給水(直圧式、増圧式)及び受水槽式給水 ※京北地域水道については、市形ねじではなく、上水ねじ(平行ねじ)仕様となる。 【検定期間満了メーターの場合】

