

# CASBEE<sup>®</sup> 京都-新築

## 評価ソフト(標準システム)

バージョン CASBEE 京都-新築2018 (v.1.0)  
■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年版

### 1) 概要入力

#### ① 建物概要

|              |                      |                |     |
|--------------|----------------------|----------------|-----|
| ■ 建物名称       | 京都市錦林市宮住宅 新K2号棟 新築工事 |                |     |
| ■ 建設地・地域区分   | 京都市左京区鹿ヶ谷高岸町17ほか     |                | 6地域 |
| ■ 地域・地区      | 第一種中高層住居専用地域         |                |     |
| ■ 竣工年(予定/竣工) | 2026年2月              |                |     |
| ■ 敷地面積       | 2143.08              | m <sup>2</sup> |     |
| ■ 建築面積       | 824.51               | m <sup>2</sup> |     |
| ■ 延床面積       | 2,459.13             | m <sup>2</sup> |     |
| ■ 建物用途名      | 共同住宅                 |                |     |
|              | 集合住宅,                |                |     |
| ■ 階数         | 地上4F                 |                |     |
| ■ 構造         | RC造                  |                |     |
| ■ 平均居住人員     | 93                   | 人(想定値)         |     |
| ■ 年間使用時間     | 8,760                | 時間/年(想定値)      |     |

#### ② 評価の実施

|            |            |                        |
|------------|------------|------------------------|
| ■ 評価の実施    | 2024年3月8日  | 実施設計段階                 |
| ■ 作成者      | (株)三宅建築事務所 |                        |
| ■ 確認日      | 2024年3月8日  |                        |
| ■ 確認者      | (株)三宅建築事務所 |                        |
| ■ LCCO2の計算 | 標準計算       | →LCCO2算定条件シート(標準計算)を入力 |

### 2) 個別用途入力

#### ① 用途別延床面積

|        |          |                |              |         |                |
|--------|----------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 事務所    | 0.00     | m <sup>2</sup> | 事務所          |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | 官公庁          |         | m <sup>2</sup> |
| 学校     | 0.00     | m <sup>2</sup> | 幼稚園・保育園      |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | 小・中学校        |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | 小・中学校(北海道以外) |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | 高校           |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | 大学・専門学校      |         | m <sup>2</sup> |
| 物販店    | 0.00     | m <sup>2</sup> | デパート・スーパー    |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | その他物販        |         | m <sup>2</sup> |
| 飲食店    |          | m <sup>2</sup> |              |         |                |
| 集会所    | 0.00     | m <sup>2</sup> | 劇場・ホール       |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | 展示施設         |         | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | スポーツ施設       |         | m <sup>2</sup> |
| 工場     |          | m <sup>2</sup> | うち省エネ計画対象面積  |         | m <sup>2</sup> |
| 病院     |          | m <sup>2</sup> |              |         |                |
| ホテル    |          | m <sup>2</sup> |              |         |                |
| 非住宅 小計 | 0.00     | m <sup>2</sup> |              |         |                |
| 集合住宅   | 2,459.13 | m <sup>2</sup> | 専用部          | 2051.16 | m <sup>2</sup> |
|        |          |                | 共用部          | 407.97  | m <sup>2</sup> |

#### ② 住居・宿泊部分の比率



|                            |      |
|----------------------------|------|
| ■ 病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率   |      |
| ■ ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率  |      |
| ■ 集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率 | 0.83 |

## CASBEE® 京都-新築

## 標準システム

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-新築(新築)2018年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-京都-新築2018 (v.1.0)

| 1-1 建物概要 |                         | 1-2 外観 |                 |
|----------|-------------------------|--------|-----------------|
| 建物名称     | 京都市錦林市営住宅 新K2号棟 新築工事    | 階数     | 地上4F            |
| 建設地      | 京都市左京区鹿ヶ谷高岸町17ほか        | 構造     | RC造             |
| 用途地域     | 第一種中高層住居専用地域            | 平均居住人員 | 93 人            |
| 地域区分     | 6地域                     | 年間使用時間 | 8,760 時間/年(想定値) |
| 建物用途     | 集合住宅                    | 評価の段階  | 実施設計段階評価        |
| 竣工年      | 2026年2月                 | 評価の実施日 | 2024年3月8日       |
| 敷地面積     | 2,143.08 m <sup>2</sup> | 作成者    | (株)三宅建築事務所      |
| 建築面積     | 824.51 m <sup>2</sup>   | 確認日    | 2024年3月8日       |
| 延床面積     | 2,459.13 m <sup>2</sup> | 確認者    | (株)三宅建築事務所      |

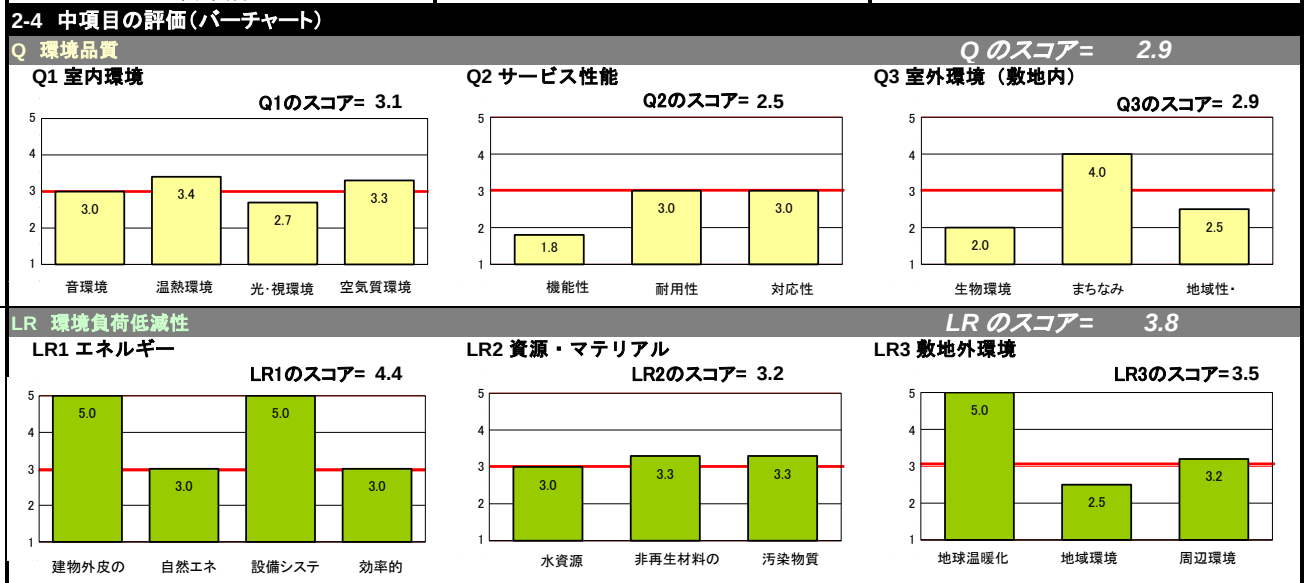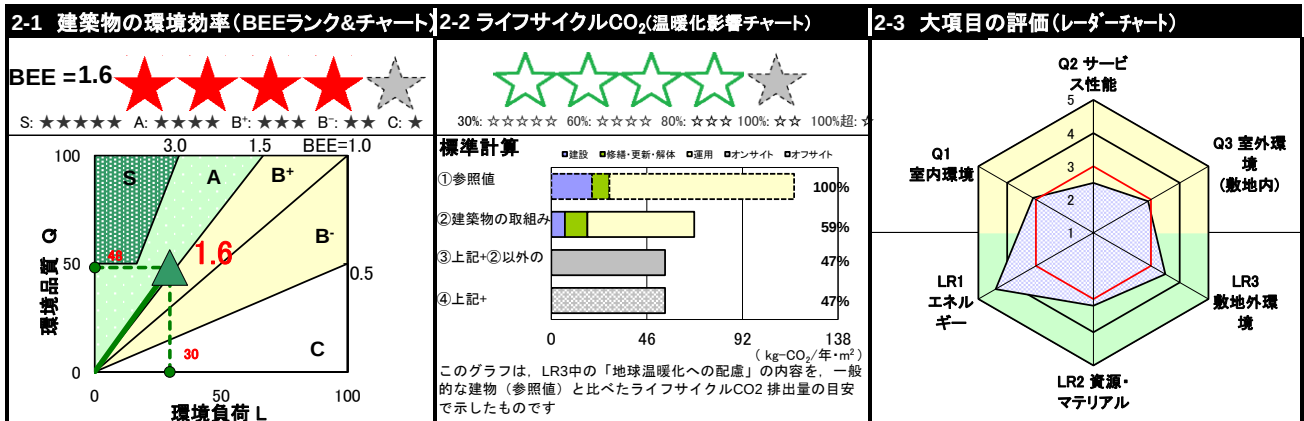

| 3 設計上の配慮事項                                                                                                                                                                                |                                                      |                                        | その他 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 総合                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                        |     |
| 「にぎわい」と「地域コミュニティ」の融合、次代につなぐ新たな錦林地域のまちづくりをテーマに、老朽化した市営住宅の建替えについて、短期間での実現を目指すとともに、団地再生事業をまちづくりの機会ととらえ、団地再生事業で産み出す活用予定エリアに、地域が必要とする機能呼び込むことで、日常の暮らしや地域コミュニティが活気づき、まちの魅力・価値を高めることを目指した団地再生計画。 |                                                      |                                        |     |
| Q1 室内環境                                                                                                                                                                                   | Q2 サービス性能                                            | Q3 室外環境（敷地内）                           |     |
| 高度な断熱性能を確保[断熱等性能等級5]<br>F☆☆☆☆の建築材料を全面的に採用[ホルムアルデヒド対策等級3]                                                                                                                                  | 住戸内のバリアフリー化〔住宅性能評価高齢者等配慮対策等級3〕<br>構造躯体の長寿命化〔劣化対策等級3〕 | 景観地区にあり、勾配庇の他、外観の色彩等まちなみ・景観に配慮した計画とした。 |     |
| LR1 エネルギー                                                                                                                                                                                 | LR2 資源・マテリアル                                         | LR3 敷地外環境                              |     |
| 太陽光発電システムを採用し、LED照明器具の採用による省エネルギー化を図る。                                                                                                                                                    | ノンフロンタイプ断熱材など汚染物質非含有材料の使用推進。                         | 利便性・安全性に配慮した駐輪場を確保。                    |     |

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

| 1 建物概要 |                         |                                        |             |
|--------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 建物名称   | 京都市錦林市営住宅 新K2号棟 新築工事    | BEE                                    | 1.6 A ★★★★★ |
| 延床面積   | 2,459.13 m <sup>2</sup> | 使用CASBEE評価マニュアル CASBEE-京都-建築(新築)2018年版 |             |
| 用途     | 共同住宅<br>集合住宅            | 使用CASBEE評価ソフト CASBEE京都-新築2018(v.1.0)   |             |

| 2 重点項目への取組度 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キーワード       | 取組度                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 大切に使う     |    |
| 2 とともに住まう   |                                                                                       |
| 3 自然からつくる   |    |

| 3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア                                                                                                                           |                                                                                  |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1 大切に使う                                                                                                                                         |                                                                                  | 合計点                               | 27 /41   |
| ■長寿命化                                                                                                                                           |                                                                                  | 合計点                               | 14 /20   |
| ◇メンテナンスの容易性                                                                                                                                     |                                                                                  | ◇物理的長寿命                           |          |
| Q2/ 3.3.1 空調配管の更新性                                                                                                                              | スコア 3                                                                            | Q2/ 2.2.1 躯体材料の耐用年数               | スコア 5    |
| Q2/ 3.3.2 給排水管の更新性                                                                                                                              | スコア 3                                                                            | <自由記述>                            |          |
| Q2/ 3.3.3 電気配線の更新性                                                                                                                              | スコア 3                                                                            | ◇社会的長寿命                           |          |
| Q2/ 3.3.4 通信配線の更新性                                                                                                                              | スコア 3                                                                            | Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画                | スコア 3    |
| Q2/ 3.3.5 設備機器の更新性                                                                                                                              | スコア 3                                                                            | Q2/ 3.1.2 空間の形状・自由さ               | スコア 3    |
| (注 上記5項目のスコアの平均が合計点に加算される)                                                                                                                      |                                                                                  | <自由記述>                            |          |
| <自由記述>                                                                                                                                          |                                                                                  | <自由記述>                            |          |
| ■省資源                                                                                                                                            |                                                                                  | 合計点                               | 12 /20   |
| LR2/ 2.1 材料使用量の削減                                                                                                                               | スコア 2                                                                            |                                   |          |
| LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用                                                                                                                      | スコア 3                                                                            |                                   |          |
| LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用                                                                                                                    | スコア 3                                                                            |                                   |          |
| LR2/ 2.6 部材の再利用可能性向上への取組                                                                                                                        | スコア 4                                                                            |                                   |          |
| <自由記述>                                                                                                                                          |                                                                                  |                                   |          |
| ◆独自加点項目                                                                                                                                         |                                                                                  | 合計点                               | 1 /1     |
| LR2/ 2.1 材料使用量の削減                                                                                                                               | 主要構造部が木造躯体である場合で、「持続可能な森林から産出された木材」を使用しており、うち地域産木材を使用している。                       | 対象外                               |          |
| LR2/ 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用                                                                                                                      | 主要構造部に使用した「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。                                    | 対象外                               |          |
| LR2/ 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用                                                                                                                    | 「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。                                              | 対象外                               |          |
| 2 とともに住まう                                                                                                                                       |                                                                                  | 合計点                               | 18 /42   |
| ■自然とともに住まう                                                                                                                                      |                                                                                  | 合計点                               | 6 /15    |
| ◇自然を感じられる計画                                                                                                                                     |                                                                                  | ■地域とともに住まう                        |          |
| Q2/ 1.2.1 広さ感・景観                                                                                                                                | スコア 2                                                                            | ◇地域環境やコミュニティへの配慮                  |          |
| Q3/ 1 生物環境の保全と創出                                                                                                                                | スコア 2                                                                            | Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上            |          |
| Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上                                                                                                                              | スコア 2                                                                            | LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善                |          |
| <自由記述>                                                                                                                                          |                                                                                  | LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 |          |
| <自由記述>                                                                                                                                          |                                                                                  | <自由記述>                            |          |
| ■歴史とともに住まう                                                                                                                                      |                                                                                  | 合計点                               | 4 /10    |
| ◇歴史性への配慮                                                                                                                                        |                                                                                  |                                   |          |
| Q2/ 1.2.3 内装計画                                                                                                                                  | スコア 1                                                                            |                                   |          |
| Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上                                                                                                                          | スコア 3                                                                            |                                   |          |
| <自由記述>                                                                                                                                          |                                                                                  |                                   |          |
| ◆独自加点項目                                                                                                                                         |                                                                                  | 合計点                               | 0 /2     |
| Q2/ 1.2.1 広さ感・景観                                                                                                                                | 京都重点項目による加点により、レベル5を超える。                                                         |                                   |          |
| LR3/ 3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策                                                                                                               | 格子状ルーバーや簾状スクリーンによりガラス面等の反射光を抑制している、または外壁に反射率の低い自然素材を採用している等の推奨内容の取組みを、1以上実施している。 |                                   |          |
| 3 自然からつくる                                                                                                                                       |                                                                                  | 合計点                               | 29 /50   |
| ■自然材料の利用                                                                                                                                        |                                                                                  | 合計点                               | 9 /15    |
| Q2/ 1.2.3 内装計画                                                                                                                                  | スコア 1                                                                            |                                   |          |
| Q3/ 3.1 地域性への配慮、快適性の向上                                                                                                                          | スコア 3                                                                            |                                   |          |
| LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材                                                                                                                       | スコア 5                                                                            |                                   |          |
| <自由記述>                                                                                                                                          |                                                                                  |                                   |          |
| ■自然環境の利用                                                                                                                                        |                                                                                  | 合計点                               | 17 /30   |
| Q1/ 3.1.1 屋光率                                                                                                                                   | スコア 2                                                                            | LR1/ 2 自然エネルギー利用                  | スコア 3    |
| Q1/ 3.1.3 屋光利用設備                                                                                                                                | スコア 3                                                                            | LR2/ 1.2.1 雨水利用システム               | スコア 3    |
| Q1/ 3.2.1 屋光制御                                                                                                                                  | スコア 3                                                                            |                                   |          |
| Q1/ 4.2.2 自然換気性能                                                                                                                                | スコア 3                                                                            |                                   |          |
| <自由記述>                                                                                                                                          |                                                                                  |                                   |          |
| ◆独自加点項目                                                                                                                                         |                                                                                  | 合計点                               | 3 /5     |
| LR2/ 2.5 持続可能な森林から産出された木材                                                                                                                       | 「持続可能な森林から産出された木材」のうち、地域産木材を使用している。                                              |                                   | ○        |
| Q1/ 3.1.3 屋光利用設備                                                                                                                                | デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。                                  |                                   | ○        |
| Q1/ 3.2.1 屋光制御                                                                                                                                  | デザインされた格子状ルーバーやライトシェルフ、軒、庇等、推奨内容の屋光利用設備を採用している。                                  |                                   | ○        |
| LR1/ 3 設備システムの高効率化                                                                                                                              | 評価する取組のうち、何れかの手法が採用されている。(但し、モニメントの計画を除く)                                        |                                   | ○        |
| 上記の内容に加え、利用量が15MJ/m <sup>2</sup> ・年以上となる場合。                                                                                                     |                                                                                  |                                   |          |
| 4 低炭素景観の創出に関する評価                                                                                                                                |                                                                                  |                                   |          |
| <input type="checkbox"/> Q1/3.1.3 屋光利用設備 <input type="checkbox"/> Q1/3.2.1 屋光制御 <input type="checkbox"/> Q3/1 生物環境の保全と創出                        |                                                                                  | 低炭素景観                             | 取組数 /6項目 |
| <input type="checkbox"/> Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上 <input type="checkbox"/> LR3/2.2 温熱環境悪化の改善 <input type="checkbox"/> LR3/3.3.2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 |                                                                                  |                                   |          |
| 5 ライフサイクルCO <sub>2</sub> とCO <sub>2</sub> 削減率                                                                                                   |                                                                                  |                                   |          |
| ライフサイクルCO <sub>2</sub><br>(ライフサイクルCO <sub>2</sub> 参照値)                                                                                          | 54.80 kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>                                        | ライフサイクルCO <sub>2</sub> 削減率        | +53.1%   |
| CO <sub>2</sub> 削減量                                                                                                                             | 116.95 kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>                                       |                                   |          |
|                                                                                                                                                 | -62.16 kg-CO <sub>2</sub> /年m <sup>2</sup>                                       |                                   |          |
| 6 ウッドマイレージCO <sub>2</sub> とCO <sub>2</sub> 削減率                                                                                                  |                                                                                  |                                   |          |
| ウッドマイレージCO <sub>2</sub><br>CO <sub>2</sub> 削減効果                                                                                                 |                                                                                  | ウッドマイレージCO <sub>2</sub> 削減率       | 0%       |

**CASBEE-京都-建築(新築)2018年版**  
**京都市鶴林市営住宅 新K2号棟 新築工事**

■使用評価マニュアル: CASBEE-京都-建築(新築)2018年

■評価ソフト: CASBEE京都-新築2018 (v.1.0)

欄に数値またはコメントを記入

| スコアシート                |  | 実施設計段階 |                     |                             |      |           |      |         |  |     |  |
|-----------------------|--|--------|---------------------|-----------------------------|------|-----------|------|---------|--|-----|--|
| 配慮項目                  |  | 重点項目等  | 重点項目に対する全国版評価基準の見直し | 環境配慮設計の概要記入欄                |      | 建物全体・共用部分 |      | 住居・宿泊部分 |  | 全体  |  |
|                       |  |        |                     | 評価点                         | 重み係数 | 評価点       | 重み係数 |         |  |     |  |
| Q 建築物の環境品質            |  |        |                     |                             |      |           |      |         |  | 2.9 |  |
| Q1 室内環境               |  |        |                     |                             | 0.40 |           | -    |         |  | 3.1 |  |
| 1 音環境                 |  |        |                     | 3.0                         | 0.15 | 3.0       | 1.00 |         |  | 3.0 |  |
| 1.1 室内騒音レベル           |  |        |                     | 3.0                         | 0.50 | 3.0       | 0.50 |         |  |     |  |
| 1.2 遮音                |  |        |                     | 3.0                         | 0.50 | 3.0       | 0.50 |         |  |     |  |
| 1 開口部遮音性能             |  |        |                     | 3.0                         | 1.00 | 3.0       | 0.30 |         |  |     |  |
| 2 界壁遮音性能              |  |        |                     | 3.0                         | -    | 3.0       | 0.30 |         |  |     |  |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源)       |  |        |                     | 3.0                         | -    | 3.0       | 0.20 |         |  |     |  |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源)       |  |        |                     | 3.0                         | -    | 3.0       | 0.20 |         |  |     |  |
| 1.3 吸音                |  |        |                     | 3.0                         | -    | 3.0       | -    |         |  |     |  |
| 2 温熱環境                |  |        |                     | 2.0                         | 0.35 | 3.7       | 1.00 |         |  | 3.4 |  |
| 2.1 室温制御              |  |        |                     | 3.0                         | 0.50 | 3.7       | 1.00 |         |  |     |  |
| 1 室温                  |  |        |                     | 3.0                         | 0.63 | 3.0       | 0.63 |         |  |     |  |
| 2 外皮性能                |  |        | 断熱等性能等級で等級5取得       | 3.0                         | 0.38 | 5.0       | 0.38 |         |  |     |  |
| 3 ゾーン別制御性             |  |        |                     | 3.0                         | -    | -         | -    |         |  |     |  |
| 2.2 湿度制御              |  |        |                     | 1.0                         | 0.20 | -         | -    |         |  |     |  |
| 2.3 空調方式              |  |        |                     | 1.0                         | 0.30 | -         | -    |         |  |     |  |
| 3 光・視環境               |  |        |                     | 2.5                         | 0.25 | 2.7       | 1.00 |         |  | 2.7 |  |
| 3.1 昼光利用              |  |        |                     | 3.0                         | 0.30 | 2.5       | 0.50 |         |  |     |  |
| 1 昼光率                 |  | ●自然    | A(全国版準用)            | 3.0                         | 0.60 | 2.0       | 0.50 |         |  |     |  |
| 2 方位別開口               |  |        |                     | -                           | -    | 3.0       | 0.30 |         |  |     |  |
| 3 昼光利用設備              |  | ●自然    | B(推奨内容)             | 3.0                         | 0.40 | 3.0       | 0.20 |         |  |     |  |
| 3.2 グレア対策             |  |        |                     | 2.0                         | 0.30 | 3.0       | 0.50 |         |  |     |  |
| 1 昼光制御                |  | ●自然    | B(推奨内容)             | 2.0                         | 1.00 | 3.0       | 1.00 |         |  |     |  |
| 3.3 照度                |  |        |                     | 2.0                         | 0.15 | -         | -    |         |  |     |  |
| 3.4 照明制御              |  |        |                     | 3.0                         | 0.25 | -         | -    |         |  |     |  |
| 4 空気質環境               |  |        |                     | 3.2                         | 0.25 | 3.3       | 1.00 |         |  | 3.3 |  |
| 4.1 発生源対策             |  |        |                     | 4.0                         | 0.60 | 4.0       | 0.63 |         |  |     |  |
| 1 化学汚染物質              |  |        |                     | 4.0                         | 1.00 | 4.0       | 1.00 |         |  |     |  |
| 4.2 換気                |  |        |                     | 2.0                         | 0.40 | 2.3       | 0.38 |         |  |     |  |
| 1 換気量                 |  |        |                     | 3.0                         | 0.50 | 3.0       | 0.33 |         |  |     |  |
| 2 自然換気性能              |  | ●自然    | A(全国版準用)            | 3.0                         | -    | 3.0       | 0.33 |         |  |     |  |
| 3 取り入れ外気への配慮          |  |        |                     | 1.0                         | 0.50 | 1.0       | 0.33 |         |  |     |  |
| 4.3 運用管理              |  |        |                     | -                           | -    | -         | -    |         |  |     |  |
| 1 CO <sub>2</sub> の監視 |  |        |                     | -                           | -    | -         | -    |         |  |     |  |
| 2 喫煙の制御               |  |        |                     | -                           | -    | -         | -    |         |  |     |  |
| Q2 サービス性能             |  |        |                     | -                           | 0.30 | -         | -    |         |  | 2.5 |  |
| 1 機能性                 |  |        |                     | 2.4                         | 0.40 | 1.8       | 1.00 |         |  | 1.8 |  |
| 1.1 機能性・使いやすさ         |  |        |                     | 3.0                         | 0.40 | 2.0       | 0.60 |         |  |     |  |
| 1 広さ・収納性              |  |        |                     | -                           | -    | 3.0       | -    |         |  |     |  |
| 2 高度情報通信設備対応          |  |        |                     | 3.0                         | -    | 2.0       | 1.00 |         |  |     |  |
| 3 バリアフリー計画            |  | ●大切    | D(独自基準)             | 3.0                         | 1.00 | -         | -    |         |  |     |  |
| 1.2 心理性・快適性           |  |        |                     | 1.0                         | 0.30 | 1.5       | 0.40 |         |  |     |  |
| 1 広さ感・景観 (天井高)        |  | ●とも    | C(独自加点)             | 3.0                         | -    | 2.0       | 0.50 |         |  |     |  |
| 2 リフレッシュスペース          |  |        |                     | 3.0                         | -    | -         | -    |         |  |     |  |
| 3 内装計画                |  | ●自然    | D(独自基準)             | 1.0                         | 1.00 | 1.0       | 0.50 |         |  |     |  |
| 1.3 維持管理              |  |        |                     | 3.0                         | 0.30 | -         | -    |         |  |     |  |
| 1 維持管理に配慮した設計         |  |        |                     | 3.0                         | 0.50 | -         | -    |         |  |     |  |
| 2 維持管理用機能の確保          |  |        |                     | 3.0                         | 0.50 | -         | -    |         |  |     |  |
| 2 耐用性・信頼性             |  |        |                     | 3.0                         | 0.30 | -         | -    |         |  | 3.0 |  |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振       |  |        |                     | 3.0                         | 0.50 | -         | -    |         |  |     |  |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ)      |  |        |                     | 3.0                         | 0.80 | -         | -    |         |  |     |  |
| 2 免震・制震・制振性能          |  |        |                     | 3.0                         | 0.20 | -         | -    |         |  |     |  |
| 2.2 部品・部材の耐用年数        |  |        |                     | 4.0                         | 0.30 | -         | -    |         |  |     |  |
| 1 躯体材料の耐用年数           |  | ●大切    | A(全国版準用)            | 75～90年(劣化対策等級3)             | 5.0  | 0.20      | -    |         |  |     |  |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔       |  |        |                     | 3.0                         | 0.20 | -         | -    |         |  |     |  |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔     |  |        |                     | 耐用年数20年(出典:官庁営繕)            | 4.0  | 0.10      | -    |         |  |     |  |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔      |  |        |                     | 浴室・台所系統はステンレスダクトを採用         | 4.0  | 0.10      | -    |         |  |     |  |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔     |  |        |                     | 主要用途上位3種の2種類以上にB以上を使用、Eは不使用 | 5.0  | 0.20      | -    |         |  |     |  |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔       |  |        |                     |                             | 3.0  | 0.20      | -    |         |  |     |  |

|                           |   |           |  |  |  |     |      |     |      |     |
|---------------------------|---|-----------|--|--|--|-----|------|-----|------|-----|
| 2.4 信頼性                   | 1 | 空調・換気設備   |  |  |  | 1.8 | 0.20 | -   | -    |     |
|                           | 2 | 給排水・衛生設備  |  |  |  | 1.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                           | 3 | 電気設備      |  |  |  | 2.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                           | 4 | 機械・配管支持方法 |  |  |  | 1.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                           | 5 | 通信・情報設備   |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
|                           |   |           |  |  |  | 2.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 3 対応性・更新性                 |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.30 | 3.0 | 1.00 | 3.0 |
| 3.1 空間のゆとり                |   |           |  |  |  |     |      |     |      |     |
| 1 階高のゆとり                  |   |           |  |  |  | 3.0 | -    | 3.0 | 0.50 |     |
| 2 空間の形状・自由さ               |   |           |  |  |  | 3.0 | -    | 3.0 | 0.40 |     |
| 3.2 荷重のゆとり                |   |           |  |  |  | 3.0 | -    | 3.0 | 0.50 |     |
| 3.3 設備の更新性                |   |           |  |  |  | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
| 1 空調配管の更新性                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2 給排水管の更新性                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 3 電気配線の更新性                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.10 | -   | -    |     |
| 4 通信配線の更新性                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.10 | -   | -    |     |
| 5 設備機器の更新性                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 6 バックアップスペースの確保           |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| Q3 室外環境(敷地内)              |   |           |  |  |  | -   | 0.30 | -   | -    | 2.9 |
| 1 生物環境の保全と創出              |   |           |  |  |  | 2.0 | 0.30 | -   | -    | 2.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮             |   |           |  |  |  | 4.0 | 0.40 | -   | -    | 4.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮           |   |           |  |  |  | 2.5 | 0.30 | -   | -    | 2.5 |
| 3.1 地域性への配慮, 快適性の向上       |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上            |   |           |  |  |  | 2.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| LR 建築物の環境負荷低減性            |   |           |  |  |  | -   | -    | -   | -    | 3.8 |
| LR1 エネルギー                 |   |           |  |  |  | -   | 0.40 | -   | -    | 4.4 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制              |   |           |  |  |  | 5.0 | 0.20 | -   | -    | 5.0 |
| 2 自然エネルギー利用               |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.10 | -   | -    | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化             |   |           |  |  |  | 5.0 | 0.50 | -   | -    | 5.0 |
| 4 効率的運用                   |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価                 |   |           |  |  |  | 3.0 | -    | -   | -    |     |
| 4.1 モニタリング                |   |           |  |  |  | 3.0 | -    | -   | -    |     |
| 4.2 運用管理体制                |   |           |  |  |  | 3.0 | -    | -   | -    |     |
| 集合住宅の評価                   |   |           |  |  |  | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
| 4.1 モニタリング                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| 4.2 運用管理体制                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| LR2 資源・マテリアル              |   |           |  |  |  | -   | 0.30 | -   | -    | 3.2 |
| 1 水資源保護                   |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    | 3.0 |
| 1.1 節水                    |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.40 | -   | -    |     |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用          |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.60 | -   | -    |     |
| 1 雨水利用システム導入の有無           |   |           |  |  |  | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無         |   |           |  |  |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2 非再生性資源の使用量削減            |   |           |  |  |  | 3.3 | 0.60 | -   | -    | 3.3 |
| 2.1 材料使用量の削減              |   |           |  |  |  | 2.0 | 0.10 | -   | -    |     |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用          |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用     |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用   |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材      |   |           |  |  |  | 5.0 | 0.10 | -   | -    |     |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み      |   |           |  |  |  | 4.0 | 0.20 | -   | -    |     |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避           |   |           |  |  |  | 3.3 | 0.20 | -   | -    | 3.3 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用        |   |           |  |  |  | 4.0 | 0.30 | -   | -    |     |
| 3.2 フロン・ハロンの回避            |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.70 | -   | -    |     |
| 1 消火剤                     |   |           |  |  |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 2 発泡剤(断熱材等)               |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| 3 冷媒                      |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| LR3 敷地外環境                 |   |           |  |  |  | -   | 0.30 | -   | -    | 3.5 |
| 1 地球温暖化への配慮               |   |           |  |  |  | 5.0 | 0.33 | -   | -    | 5.0 |
| 2 地域環境への配慮                |   |           |  |  |  | 2.5 | 0.33 | -   | -    | 2.5 |
| 2.1 大気汚染防止                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 2.2 温熱環境悪化の改善             |   |           |  |  |  | 2.0 | 0.50 | -   | -    |     |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制          |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 1 雨水排水負荷低減                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 2 汚水処理負荷抑制                |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 3 交通負荷抑制                  |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 4 廃棄物処理負荷抑制               |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.25 | -   | -    |     |
| 3 周辺環境への配慮                |   |           |  |  |  | 3.2 | 0.33 | -   | -    | 3.2 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止           |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.40 | -   | -    |     |
| 1 騒音                      |   |           |  |  |  | 3.0 | 1.00 | -   | -    |     |
| 2 振動                      |   |           |  |  |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 3 悪臭                      |   |           |  |  |  | -   | -    | -   | -    |     |
| 3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制         |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.40 | -   | -    |     |
| 1 風害の抑制                   |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.70 | -   | -    |     |
| 2 砂塵の抑制                   |   |           |  |  |  | 3.0 | -    | -   | -    |     |
| 3 日照障害の抑制                 |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.30 | -   | -    |     |
| 3.3 光害の抑制                 |   |           |  |  |  | 4.4 | 0.20 | -   | -    |     |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 |   |           |  |  |  | 5.0 | 0.70 | -   | -    |     |
| 2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策  |   |           |  |  |  | 3.0 | 0.30 | -   | -    |     |

記号凡例 ●:重点項目 ○:低炭素景観創出に係る項目

重点項目キーワード凡例 「大切」:大切に使う 「とも」:ともに使う 「自然」:自然からつくる